


Profil podłużny
Skala 1:100/1000

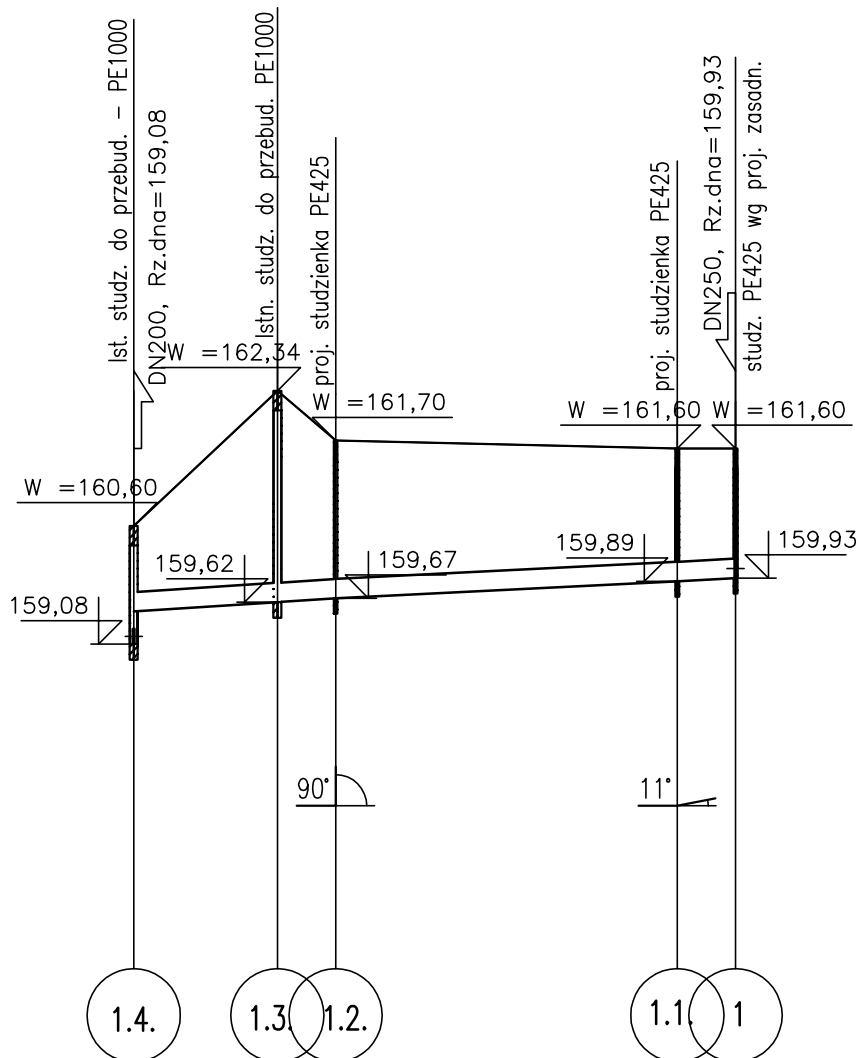

P.p.=152,00

Rzędna istniejącego terenu	160,60	162,34	161,70		161,60	161,60
Rzędna dna proj. kanału	159,50	159,62	159,67		159,89	159,93
Proj. spadek kanału, odległość	L=18,50 i=6,5 ‰		L=7,50 i=6,7 ‰		L=44,00 i=5,0 ‰	
Długość odcinka		18,50	7,50	44,00		7,50
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,10	2,72	2,03		1,71	1,67
Proj. średnica nominalna, materiał	DN250, PVC					
Hektometr i odległości	0	18,50	26,00		70,00	77,50

Obiekt: Zmiana kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Kolonja Skrobów gm. Lubartów etap II

Adres: Skrobów Kol. (II etap), 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY st.1.4. - st. 1.

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 04.2013 r. RYS. nr

Projektował:

Sprawdził: