


TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

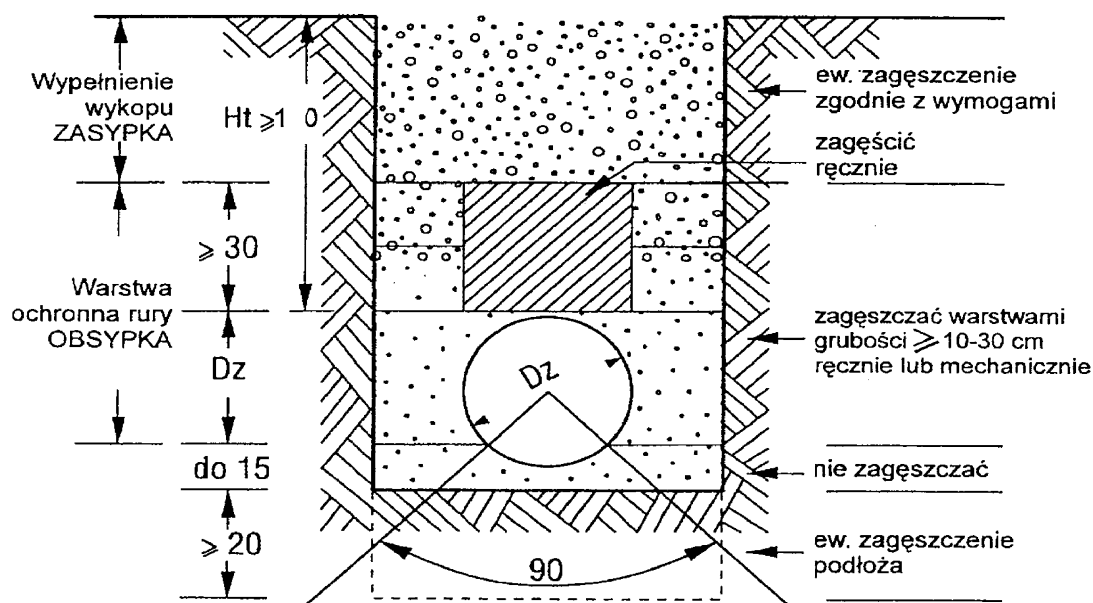

Wymiary w [cm]

UWAGI I ZALECENIA:

1. Zaleca się zagęszczanie gruntu jednocześnie po obu stronach rury.
 2. Stosowanie ubijaków mechanicznych dopuszcza się w odległości min. 10 cm od krawędzi rury.
 3. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach, łamanego gruzu i brył gruntowych o wymiarach gabarytowych powyżej 10 cm.
 4. W obrębie pasów drogowych zagęszczenie zasypki do wskaźnika $Wz \geq 1,0$
- NIEDOPUSZCZALNYM jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej
w m. Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów

Adres: Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów

TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH

SKALA: b/s

DATA

RYS. nr

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ: