
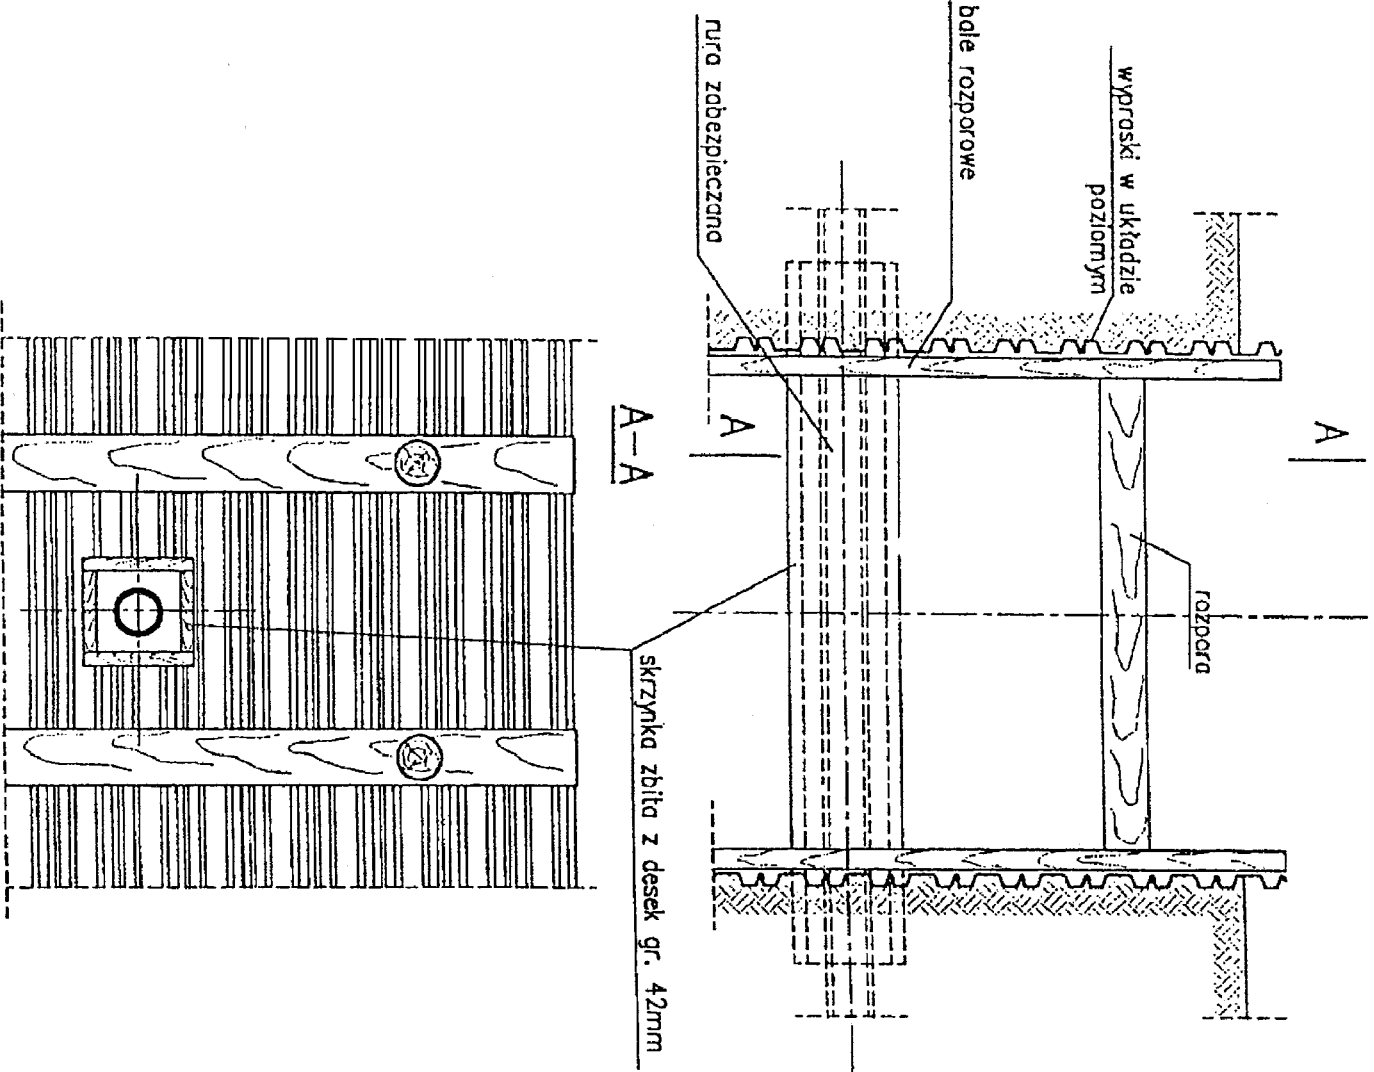


TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
LUB TELEFONICZNYCH

ZABEZPIECZENIE RURY GAZOWEJ LUB WODOCIĄGOWEJ

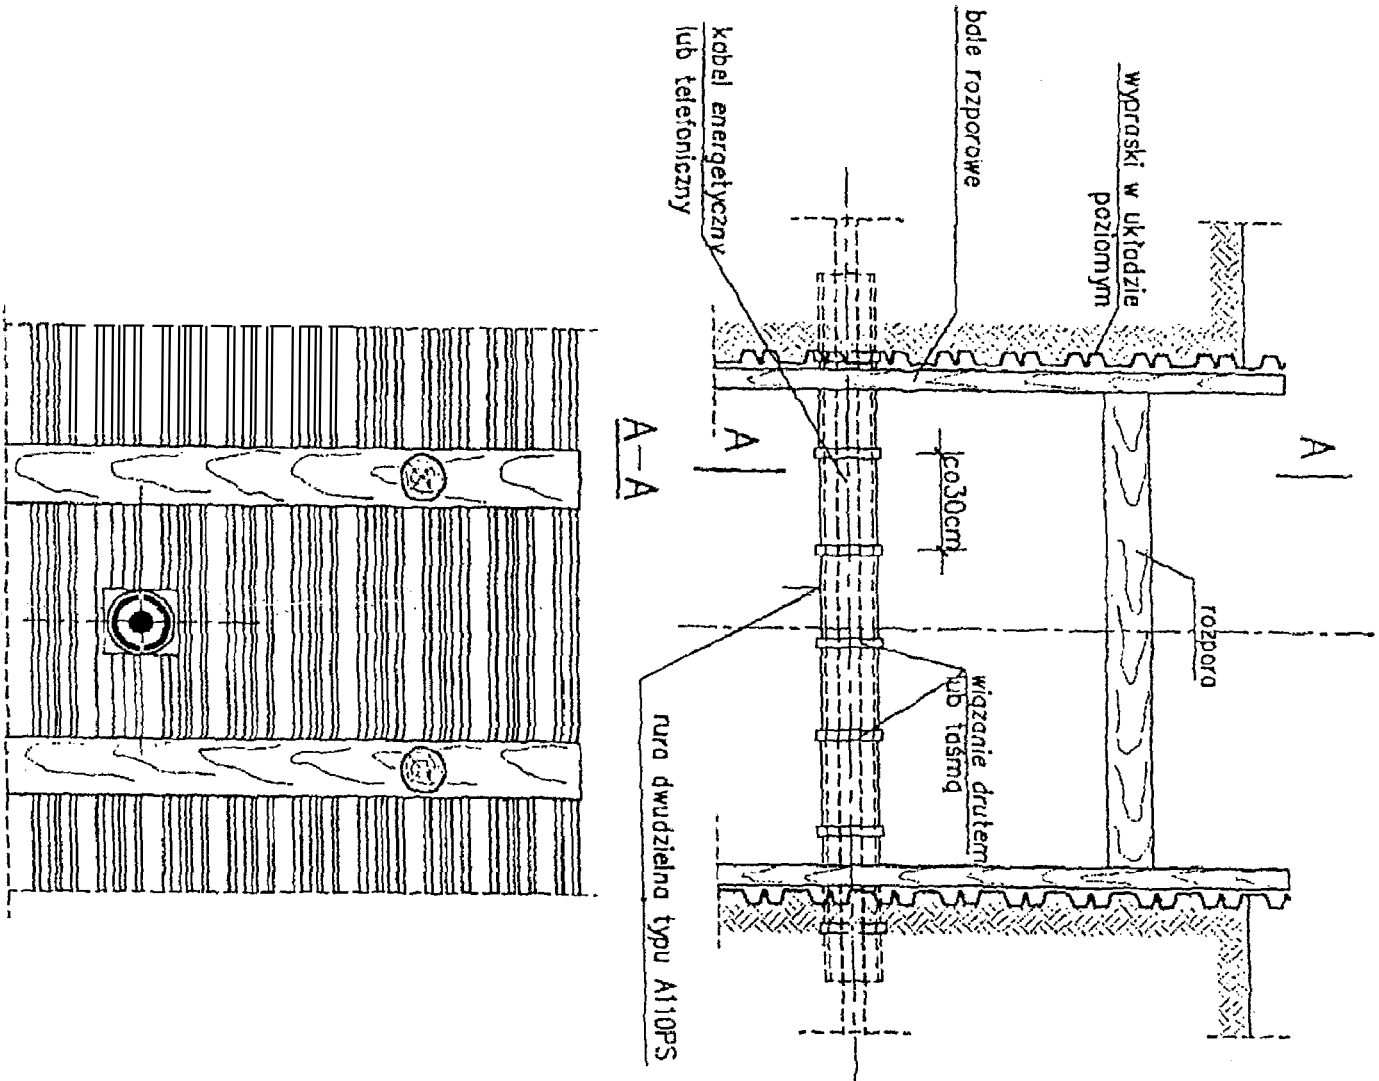

UWAGI I ZALECENIA:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem należy bardzo starannie zagęścić ręcznie.
3. Rurę ochronną dwudzielną należy pozostawić na stałe.
4. Minimalna długość rury ochronnej 2,0 m - dobór średnicy wg zaleceń właściciela kolidującego uzbrojenia.

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej			
w m. Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów			
Adres: Majdan Kozłowiecki, 21-100 Lubartów			
ZABEZPIECZENIE KOLIZJI			
SKALA: b/s	DATA:	RYS. nr	
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:		