
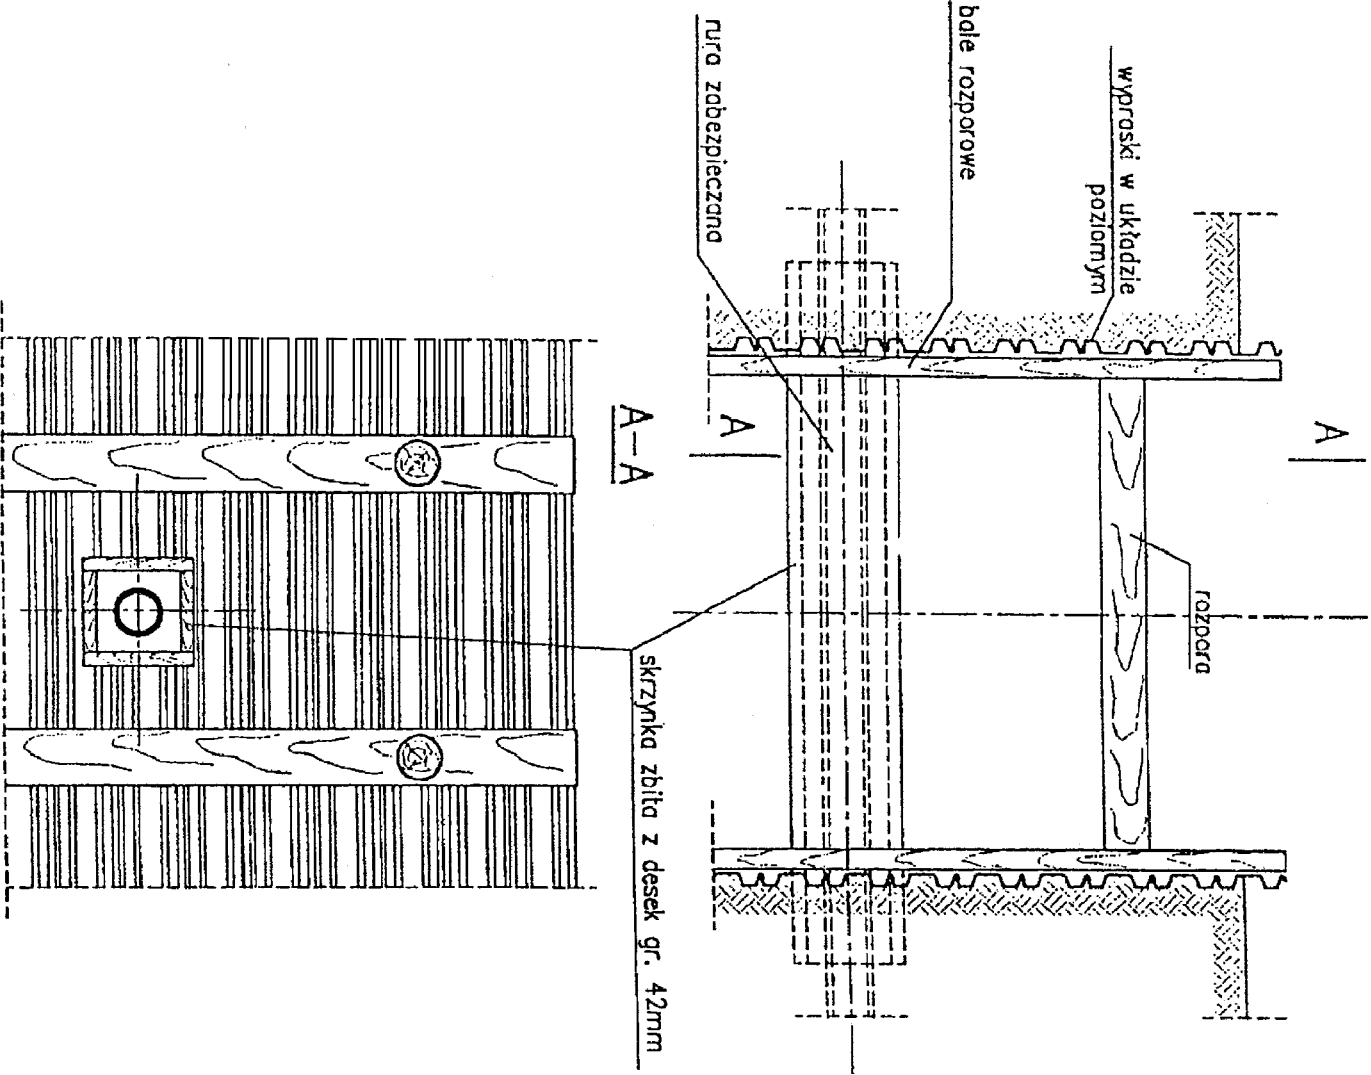


TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
LUB TELEFONICZNYCH

ZABEZPIECZENIE RURY GAZOWEJ LUB WODOCIĄGOWEJ

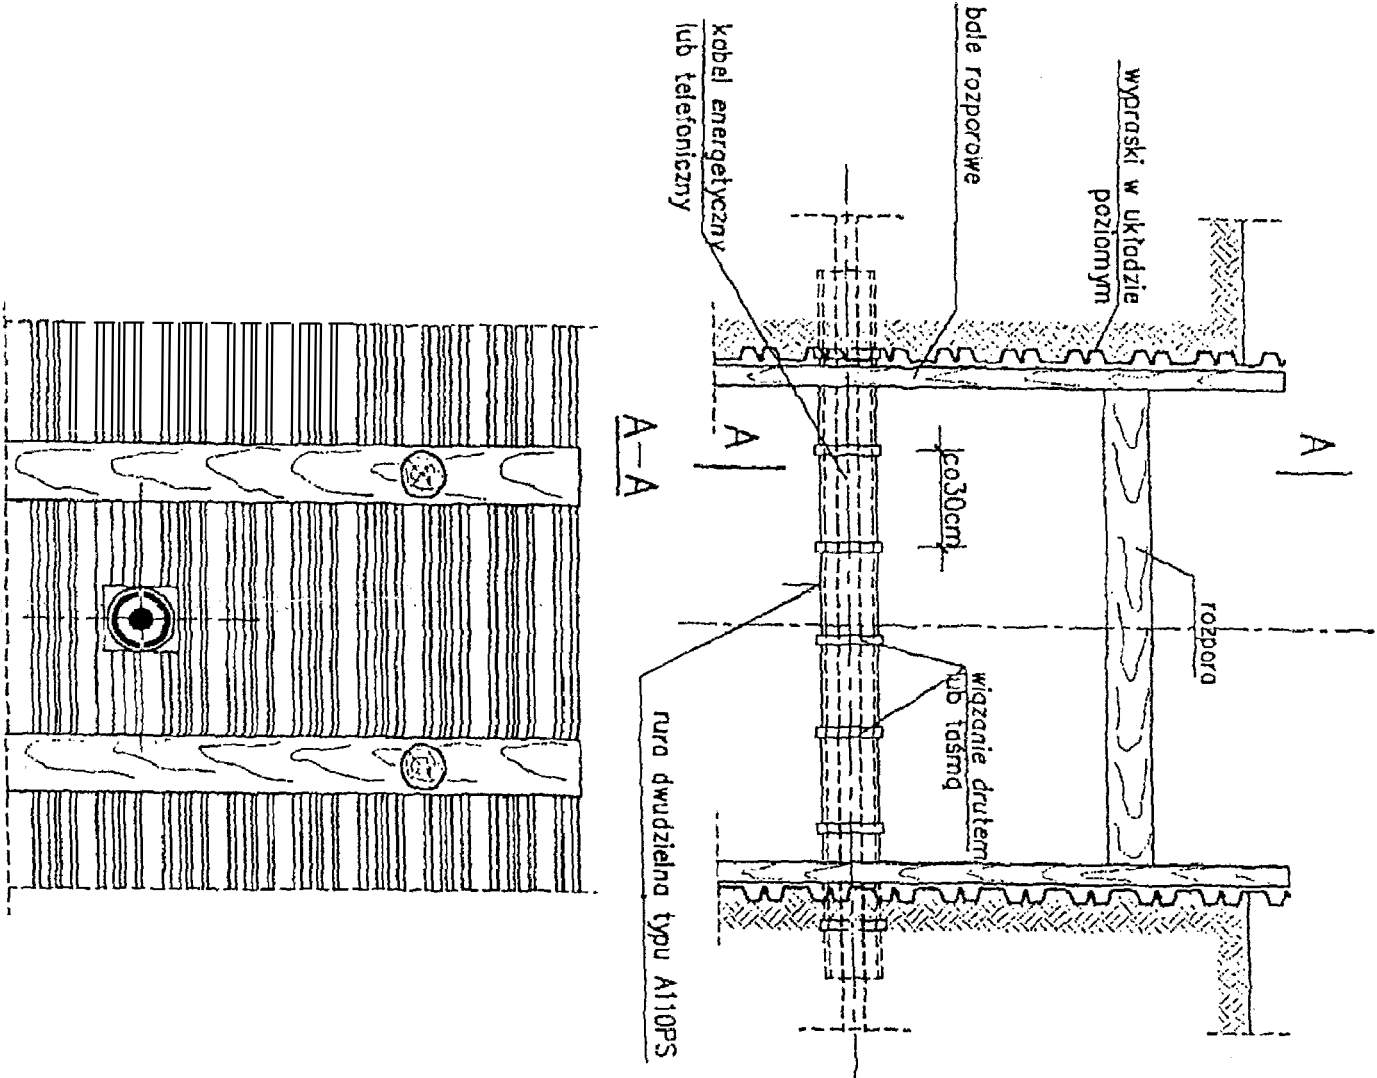

UWAGI I ZALECENIA:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem należy bardzo starannie zagęścić ręcznie.
3. Rurę ochronną dwudzielną należy pozostawić na stałe.
4. Minimalna długość rury ochronnej 2,0 m - dobór średnicy wg zaleceń właściciela kolidującego uzbrojenia.

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla dz. 366/1-366/8
w m. Wincentów, gm. Lubartów

Adres: Wincentów, 21-100 Lubartów

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI

SKALA: b/s DATA: RYS. nr

PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: