Profil podłużny
Skala 1:100/1000

P.p.=158,00

Hektometr i odległości	Proj. średnica nominalna, materiał	Zagłębienie dna od terenu istn.	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Rzędna dna proj. kanału	Rzędna istniejącego terenu	Studnia
0	DN160, PVC-U"S"	2,60			163,60	166,20	S63a
			40,00	L=40,00 i=15,7 ‰			
28,50		2,36			164,05		
40,00		2,27			164,23	166,50	S62
			14,50	L=14,50 i=13,8 ‰			
54,50		2,07			164,43	166,50	S61
61,50		2,00			164,53		
			21,50	L=21,50 i=14,0 ‰			
76,00		1,87			164,73	166,60	S60
			22,50	L=22,50 i=14,2 ‰			
98,50		1,75			165,05	166,80	S59
1							
			35,50	L=35,50 i=14,1 ‰			
34,00		1,55			165,55	167,10	S58
			26,50	L=26,50 i=14,0 ‰			
50,00		1,39			165,77		
60,50		1,28			165,92	167,20	S57
66,00		1,25			166,00		
			13,00	L=13,00 i=13,8 ‰			
73,50		1,20			166,10	167,30	S57.1.

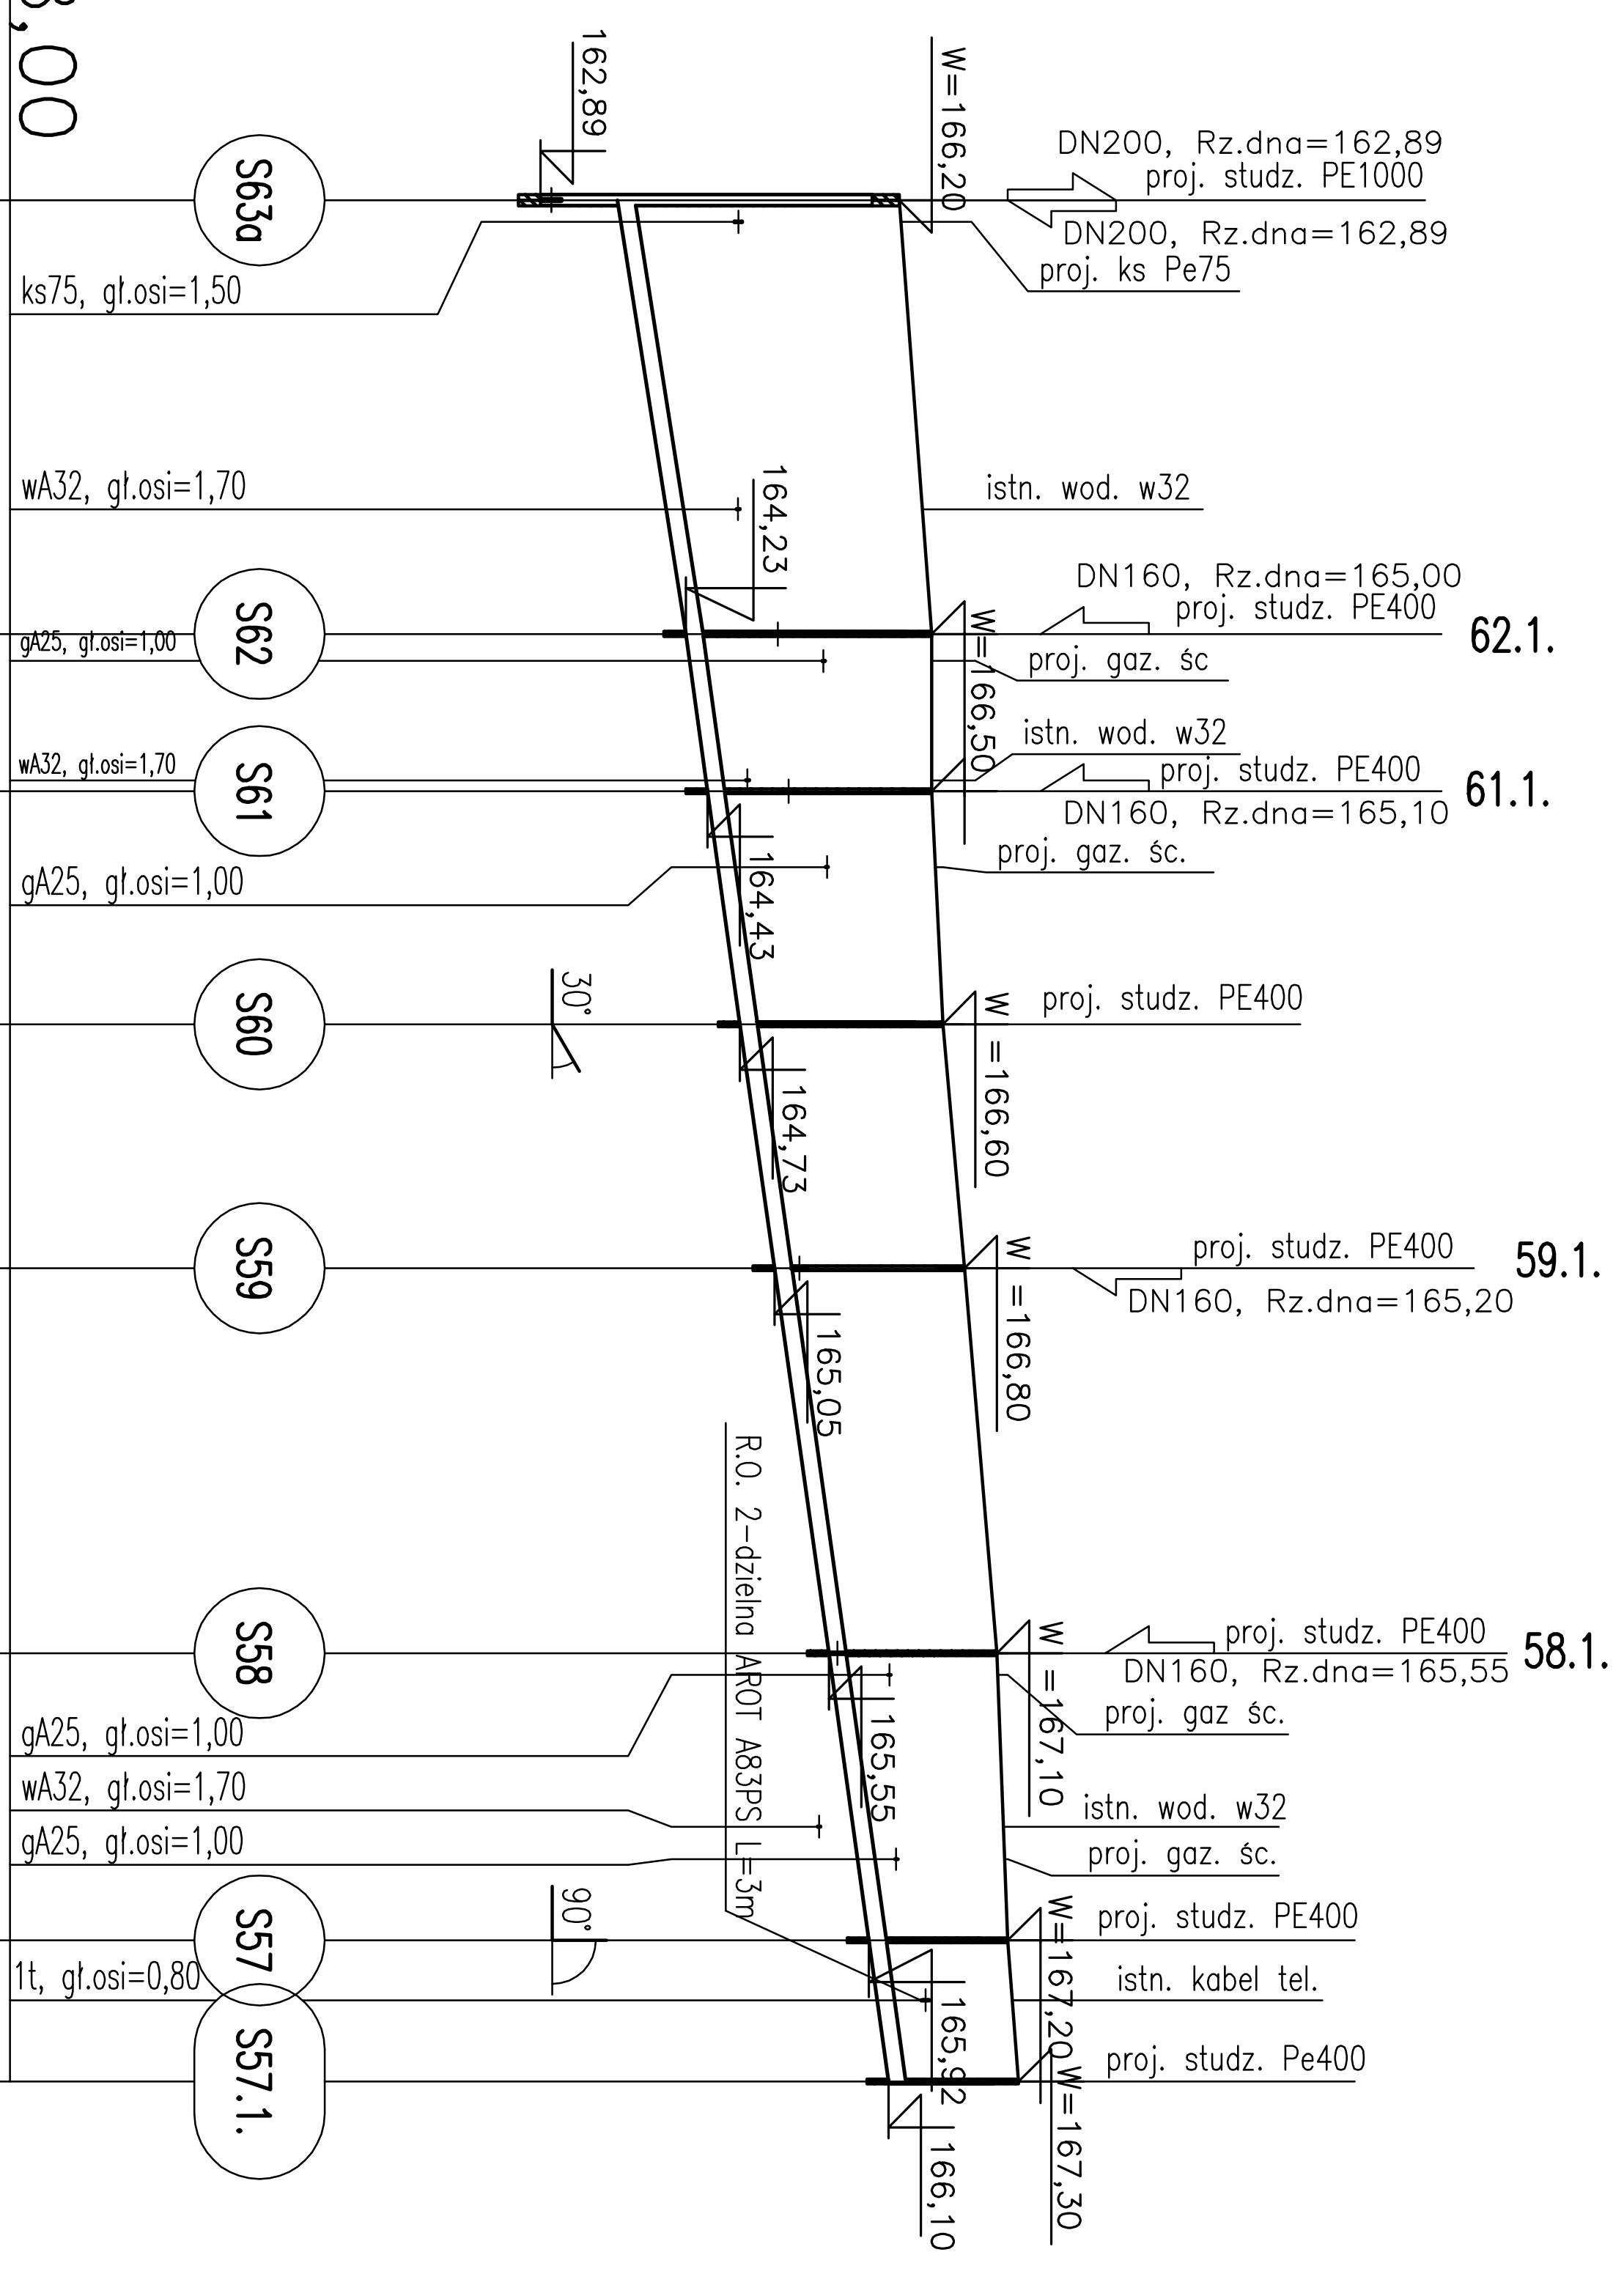

Opis powierzchni terenu
dr.gm. grunt
zieleń

Obiekt: Kanalizacja ściekowa grawitacyjno-pompowa z przyłączami dla m. Majdan Kozłowiecki gm. Lubartów

Adres: Majdan Kozłowiecki, 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY odc. S63a-S57.1.

SKALA: 1 : 100/1000 DATA: 14.05.2016 RYS. nr

Projektował: Sprawdził: